

**Ішкі өртке қарсы сумен жабдықтау жүйелерін жұмысқа қабілеттілігіне сынау
АКТІСІ**

Қызылорда к.

."03.05.2023. "

Пайдаланушы ұйымның атауы А.Байтұрсынов атындағы №211 орта мектеп КММ

Қызмет көрсетуші ұйымның атауы №211 орта мектеп

Сынаулар күні мен уақыты 03.05.2023.

Комиссия мынадай құрамда: Төрағасы: А Кушкинбаева

(ұйымның атауы, лауазымы, тегі, аты, әкесінің аты (болған жағдайда))

Комиссия мүшелері:

А Кадирбергенов, А Мұқанбетова, Т Асанов, Н Жаппасбай, Ж Нұрғалиев

(ұйымның атауы, лауазымы, тегі, аты, әкесінің аты (болған жағдайда))

ішкі өртке қарсы су құбырын су жіберуге сынауды жүргізді:

Ғимарат бөліністері мен дәліздердегі

ғимараттың, өрт бөлігінің атауы)

Тіреулер мен өрт крандарының нөмірлері Реттік

типті өрт кранының клапаны Жабдықталған

типті қол өрт окпаны Бар

Өрт жеңқұбырының ұзындығы мен диаметрі Е-51метр (бұдан әрі – м),

типті өрт сорғысы 51

Өрт крандары жабық кездегі өрт сорғысының арыны _____

Қазақстан Республикасының аумағында қолданыстағы нормативтік құқықтық актілердің талаптарына сәйкес:

"үстем" өрт кранының шығыны 0,3 МПА л/с

(жол берілетін)

"үстем" өрт кранындағы қысым _____

(жол берілетін)

су жіберуге бір мезгілде сыналатын өрт крандарының саны 6 дана

Сынау нәтижелері

_____ сағат _____ минуттан (бұдан әрі – мин) _____ сағ _____ мин дейін шаруашылық қажеттіліктерге суды ең көп пайдаланылатын тәулік кезеңінде ішкі өртке қарсы сумен жабдықтаудың су жіберуі бұл кемінде 3,5 л/с құрайды,

(жобаның нөмірі мен атауы)

Қазақстан Республикасының аумағында қолданыстағы нормативтік құқықтық актілердің талаптарына сәйкес келеді (сәйкес келмейді).

Клапандардың бекіту органдары бір шеткі қалыптан екіншісіне қолмен (қосымша техникалық құралдарсыз) ауыстырылады; клапанды ашып-жабатын кемінде үш циклден кейін клапандардың бекіту органдары арқылы және штокты тығыздау арқылы ағу жоқ, диафрагмалардың диаметрі жобалық деректерге сәйкес келеді.

Сынау нәтижелері бойынша қорытынды


Өрт крандары клапандарының жұмысқа қабілеттілігі Қазақстан Республикасының аумағында қолданыстағы ұлттық, мемлекетаралық стандарттардың, нормативтік құқықтық актілердің талаптарына _____ сәйкес

(сәйкес келеді, сәйкес келмейді)

Комиссия төрайымы А Кушкинбаева

(колы, тегі, аты, әкесінің аты, лауазымы)

Комиссия мүшелері: Директордың орынбасары
Директор орынбасары
Шаруашылық меңгеруші
Жұмысшы

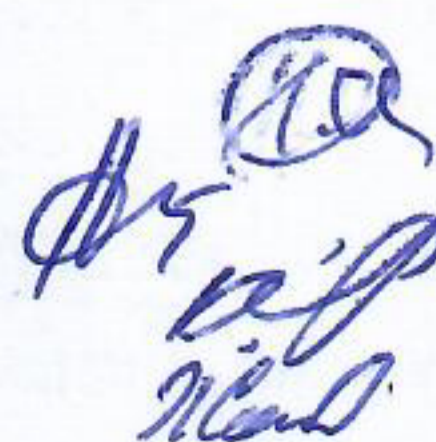

Кадирбергенов Алиакбар Сейдалиевич
Мұқанбетова Айгүл
Нұрғалиев Жасұлан
Жаппасбай Нұрсұлтан

"Объектілерді қорғауға арналған
өрт техникасының қауіпсіздігіне
қойылатын талаптар"
техникалық регламентіне
3-қосымша
Нысан

Ішкі өртке қарсы сумен жабдықтау жүйелерін жұмысқа қабілеттілігіне сынау актісі

Қызылорда қ.

2023 ж. "25" 04

Пайдаланушы ұйымның атауы А Байтұрсынов атындағы №211 орта мектеп КММ
Объектінің атауы №211 мектеп
(ғимарат, өрт бөлігі)

Қызмет көрсететін ұйымның атауы

ЖК «Кәусар»

Сынаулар күні мен уақыты 25.04.2023

Комиссия мынадай құрамда:

Төрайымы: А.Байтұрсынов атындағы №211 орта мектеп директоры А С Кушкинбаева

Комиссия мүшелері: Директордың оқу ісі жөніндегі орынбасары А Кадирбергенов,

Директордың шаруашылық жөніндегі орынбасары А Мұқанбетова, шаруашылық
меңгеруші Ж Нұрғалиев, жұмысшы Т Асанов, сантехник Н Жаппасбай.

Ғимарат бөліністері мен дәліздердегі

ғимараттың өрт бөлігінің атауы

Тіреулер мен өрт крандарының нөмірлері ПК-1

Жабдыкталған типті өрт кранының клапаны;

Бар типті қол өрт оқпаны;

Өрт жеңқұбырының ұзындығы мен диаметрі 51-20 м,

Өрт крандары жабық кезіндегі өрт сорғысының арыны 0,3 МПа

Қазақстан Республикасы аумағында қолданыстағы нормативтік құқықтық актілердің
талаптарына сәйкес:

"үстем" өрт кранының шығысы _____ 3,5 _____ л/с;

(жол берілетін)

"үстем" өрт кранының қысымы _____ 0,3 _____ МПа;

(жол берілетін)

Су жіберуге бір мезгілде сыналатын өрт крандарының саны 1 дана

Сынау нәтижелері

10 сағат 30 минутта 11 сағат 55 минут дейін шаруашылық қажеттіліктерге судың көп
пайдаланылатын тәулік кезеңінде ішкі өртке қарсы сумен жабдықтаудың су жіберуі 0,3
МПА бұл кемінде 2,5

Клапандардың бекіту органдары бір шеткі қалыптан екіншісіне қолмен (қосымша
техникалық құралдарсыз) ауыстырылады; клапанды ашып-жабатын кемінде үш циклден
кейін клапандардың бекіту органдары арқылы және штокты тығыздау арқылы ағу жоқ,
диафрагмалардың диаметрі жобалық деректерге сәйкес келеді.

Сынау нәтижелері бойынша қорытынды

Өрт қрандары клапандарының жұмысқа қабілеттілігі Қазақстан Республикасының аумағында қолданыстағы ұлттық, мемлекетаралық стандарттардың, нормативтік құқықтық актілердің талаптарына сәйкес

(сәйкес келеді, сәйкес келмейді)

Комиссия төрайымы А. Күшкінбаева

(колы, тегі, аты, әкесінің аты, лауазымы)

Комиссия мүшелері: Директордың орынбасары
Директор орынбасары
Шаруашылық меңгеруші
Жұмысшы



Алиакбар Сейдалиевич Кадирбергенов Алиакбар Сейдалиевич
Айгүл Мұқанбетова Айгүл
Жасұлан Нұрғалиев Жасұлан
Жаппасбай Нұрсұлтан Жаппасбай Нұрсұлтан

"Объектілерді қорғауға
арналған
өрт техникасының қауіпсіздігіне
қойылатын талаптар"
техникалық регламентіне
3-қосымша
Нысан

Ішкі өртке қарсы сумен жабдықтау жүйелерін жұмысқа қабілеттілігіне сынау актісі

Қызылорда қ.

2023 ж. "25" 04

Пайдаланушы ұйымның атауы А Байтұрсынов атындағы №211 орта мектеп КММ

Объектінің атауы №211 мектеп

(ғимарат, өрт бөлігі)

Қызмет көрсететін ұйымның атауы

ЖК «Кәусар»

Сынаулар күні мен уақыты 25.04.2023

Комиссия мынадай құрамда:

Төрайымы: А.Байтұрсынов атындағы №211 орта мектеп директоры А С Кушкинбаева

Комиссия мүшелері: Директордың оқу ісі жөніндегі орынбасары А Кадирбергенов,

Директордың шаруашылық жөніндегі орынбасары А Мұқанбетова, шаруашылық

меңгеруші Ж Нұрғалиев, жұмысшы Т Асанов, сантехник Н Жаппасбай.

Ғимарат бөліністері мен дәліздердегі

ғимараттың өрт бөлігінің атауы

Тіреулер мен өрт крандарының нөмірлері ПК-2

Жабдықталған типті өрт кранының клапаны;

Бар типті қол өрт оқпаны;

Өрт жеңқұбырының ұзындығы мен диаметрі 51-20 м,

Өрт крандары жабық кезіндегі өрт сорғысының арыны 0,3 МПа

Қазақстан Республикасы аумағында қолданыстағы нормативтік құқықтық актілердің талаптарына сәйкес:

"үстем" өрт кранының шығысы _____ 3,5 _____ л/с;

(жол берілетін)

"үстем" өрт кранының қысымы _____ 0,3 _____ МПа;

(жол берілетін)

Су жіберуге бір мезгілде сыналатын өрт крандарының саны 1 дана

Сынау нәтижелері

12 сағат 10 минутта 12сағат 55 минут дейін шаруашылық қажеттіліктерге судың көп пайдаланылатын тәулік кезеңінде ішкі өртке қарсы сумен жабдықтаудың су жіберуі 0,3 МПА бұл кемінде 2,5

Клапандардың бекіту органдары бір шеткі қалыптан екіншісіне қолмен (қосымша техникалық құралдарсыз) ауыстырылады; клапанды ашып-жабатын кемінде үш циклден кейін клапандардың бекіту органдары арқылы және штокты тығыздау арқылы ағу жоқ, диафрагмалардың диаметрі жобалық деректерге сәйкес келеді.

Сынау нәтижелері бойынша қорытынды

Өрт қрандары клапандарының жұмысқа қабілеттілігі Қазақстан Республикасының аумағында қолданыстағы ұлттық, мемлекетаралық стандарттардың, нормативтік құқықтық актілердің талаптарына сәйкес





(сәйкес келеді, сәйкес келмейді)

Комиссия төрайымы А Күшкінбаева

(қолы, тегі, аты, әкесінің аты, лауазымы)

Комиссия мүшелері: Директордың орынбасары
Директор орынбасары
Шаруашылық меңгеруші
Жұмысшы



 Кадирбергенов Алиакбар Сейдалиевич
 Мұқанбетова Айгүл
 Нұрғалиев Жасұлан
 Жаппасбай Нұрсұлтан

"Объектілерді қорғауға арналған
өрт техникасының қауіпсіздігіне
қойылатын талаптар"
техникалық регламентіне
3-қосымша
Нысан

Ішкі өртке қарсы сумен жабдықтау жүйелерін жұмысқа қабілеттілігіне сынау актісі

Қызылорда к.

2023 ж. "25" 04

Пайдаланушы ұйымның атауы А Байтұрсынов атындағы №211 орта мектеп КММ

Объектінің атауы №211 мектеп

(ғимарат, өрт бөлігі)

Қызмет көрсететін ұйымның атауы

ЖК «Кәусар»

Сынаулар күні мен уақыты 25.04.2023

Комиссия мынадай құрамда:

Төрайымы: А.Байтұрсынов атындағы №211 орта мектеп директоры А С Кушкинбаева

Комиссия мүшелері: Директордың оқу ісі жөніндегі орынбасары А Кадирбергенов,

Директордың шаруашылық жөніндегі орынбасары А Мұқанбетова, шаруашылық

меңгеруші Ж Нұрғалиев, жұмысшы Т Асанов, сантехник Н Жаппасбай.

Ғимарат бөліністері мен дәліздердегі

ғимараттың өрт бөлігінің атауы

Тіреулер мен өрт крандарының нөмірлері ПК-3

Жабдыкталған типті өрт кранының клапаны;

Бар типті қол өрт оқпаны;

Өрт жеңқұбырының ұзындығы мен диаметрі 51-20 м,

Өрт крандары жабық кезіндегі өрт сорғысының арыны 0,3 МПа

Қазақстан Республикасы аумағында қолданыстағы нормативтік құқықтық актілердің талаптарына сәйкес:

"үстем" өрт кранының шығысы _____ 3,5 _____ л/с;

(жол берілетін)

"үстем" өрт кранының қысымы _____ 0,3 _____ МПа;

(жол берілетін)

Су жіберуге бір мезгілде сыналатын өрт крандарының саны 1 дана

Сынау нәтижелері

14 сағат 00 минутта 14сағат 45 минутқа дейін шаруашылық қажеттіліктерге судың көп пайдаланылатын тәулік кезеңінде ішкі өртке қарсы сумен жабдықтаудың су жіберуі 0,3

МПА бұл кемінде 2,5

Клапандардың бекіту органдары бір шеткі қалыптан екіншісіне қолмен (қосымша техникалық құралдарсыз) ауыстырылады; клапанды ашып-жабатын кемінде үш циклден кейін клапандардың бекіту органдары арқылы және штокты тығыздау арқылы ағу жоқ, диафрагмалардың диаметрі жобалық деректерге сәйкес келеді.

Сынау нәтижелері бойынша қорытынды


Өрт қрандары клапандарының жұмысқа қабілеттілігі Қазақстан Республикасының аумағында қолданыстағы ұлттық, мемлекетаралық стандарттардың, нормативтік құқықтық актілердің талаптарына сәйкес

(сәйкес келеді, сәйкес келмейді)

Комиссия төрайымы А Күшкинбаева

(қолы, тегі, аты, әкесінің аты, лауазымы)

Комиссия мүшелері: Директордың орынбасары
Директор орынбасары
Шаруашылық меңгеруші
Жұмысшы

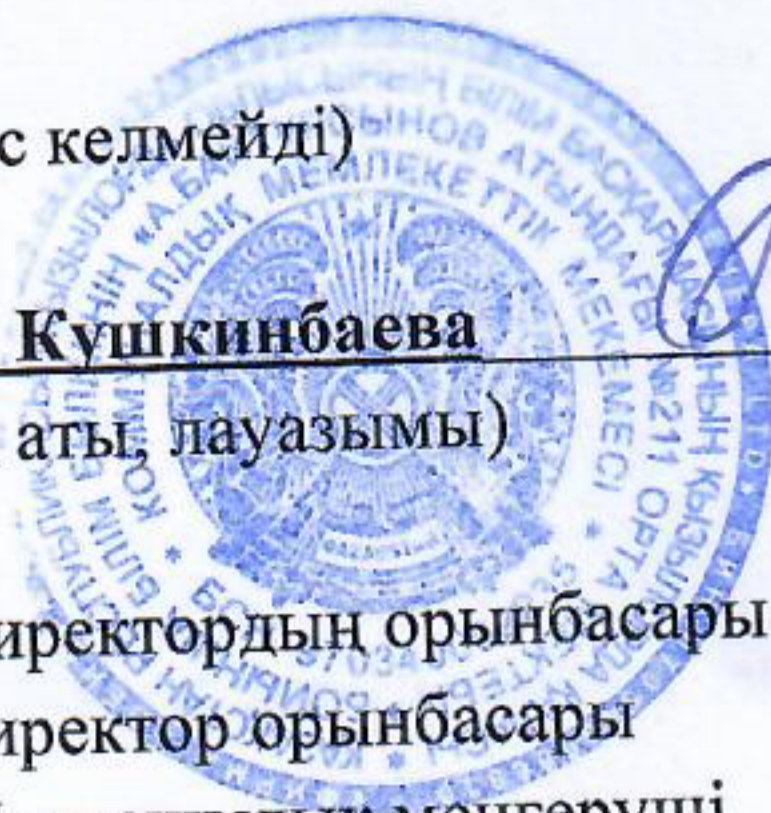

[Handwritten signature]

[Handwritten signatures]

Кадирбергенов Алиакбар Сейдалиевич
Мұқанбетова Айгүл
Нұрғалиев Жасұлан
Жаппасбай Нұрсұлтан

"Объектілерді қорғауға арналған
өрт техникасының қауіпсіздігіне
қойылатын талаптар"
техникалық регламентіне
3-қосымша
Нысан

Ішкі өртке қарсы сумен жабдықтау жүйелерін жұмысқа қабілеттілігіне сынау актісі

2023 ж. "26" 04

Қызылорда қ.

Пайдаланушы ұйымның атауы А Байтұрсынов атындағы №211 орта мектеп КММ
Объектінің атауы №211 мектеп

(ғимарат, өрт бөлігі)

Қызмет көрсететін ұйымның атауы

ЖК «Кәусар»

Сынаулар күні мен уақыты 26.04.2023 _____

Комиссия мынадай құрамда:

Төрайымы: А.Байтұрсынов атындағы №211 орта мектеп директоры А С Кушкинбаева
Комиссия мүшелері: Директордың оқу ісі жөніндегі орынбасары А Кадирбергенов,
Директордың шаруашылық жөніндегі орынбасары А Мұқанбетова, шаруашылық
меңгеруші Ж Нұрғалиев, жұмысшы Т Асанов, сантехник Н Жаппасбай.

Ғимарат бөліністері мен дәліздердегі

ғимараттың өрт бөлігінің атауы

Тіреулер мен өрт крандарының нөмірлері ПК-4

Жабдықталған типті өрт кранының клапаны;

Бар типті қол өрт оқпаны;

Өрт жеңқұбырының ұзындығы мен диаметрі 51-20 м,

Өрт крандары жабық кезіндегі өрт сорғысының арыны 0,3 МПа

Қазақстан Республикасы аумағында қолданыстағы нормативтік құқықтық актілердің
талаптарына сәйкес:

"үстем" өрт кранының шығысы _____ 3,5 _____ л/с;
(жол берілетін)

"үстем" өрт кранының қысымы _____ 0,3 _____ МПа;
(жол берілетін)

Су жіберуге бір мезгілде сыналатын өрт крандарының саны 1 дана

Сынау нәтижелері

сағат 09 сағат 10 минутта 10сағат 30 минутқа дейін шаруашылық қажеттіліктерге судың
көп пайдаланылатын тәулік кезеңінде ішкі өртке қарсы сумен жабдықтаудың су жіберуі
0,3 МПа бұл кемінде 2,5

Клапандардың бекіту органдары бір шеткі қалыптан екіншісіне қолмен (қосымша
техникалық құралдарсыз) ауыстырылады; клапанды ашып-жабатын кемінде үш циклден
кейін клапандардың бекіту органдары арқылы және штокты тығыздау арқылы ағу жоқ,
диафрагмалардың диаметрі жобалық деректерге сәйкес келеді.

Сынау нәтижелері бойынша қорытынды

Өрт крандары клапандарының жұмысқа қабілеттілігі Қазақстан Республикасының аумағында колданыстағы ұлттық, мемлекетаралық стандарттардың, нормативтік құқықтық актілердің талаптарына сәйкес

(сәйкес келеді, сәйкес келмейді)

Комиссия төрайымы А Кушкинбаева

(колы, тегі, аты, әкесінің аты, лауазымы)

Комиссия мүшелері: Директордың орынбасары
Директор орынбасары
Шаруашылық меңгеруші
Жұмысшы



Handwritten signatures in blue ink.

Кадирбергенов Алиакбар Сейдалиевич

Мұқанбетова Айгүл

Нұрғалиев Жасұлан

Жаппасбай Нұрсұлтан

"Объектілерді қорғауға арналған
өрт техникасының қауіпсіздігіне
қойылатын талаптар"
техникалық регламентіне
3-қосымша
Нысан

Ішкі өртке қарсы сумен жабдықтау жүйелерін жұмысқа қабілеттілігіне сынау актісі

Қызылорда қ.

2023 ж. "26" 04

Пайдаланушы ұйымның атауы А Байтұрсынов атындағы №211 орта мектеп КММ

Объектінің атауы №211 мектеп

(ғимарат, өрт бөлігі)

Қызмет көрсететін ұйымның атауы

ЖК «Кәусар»

Сынаулар күні мен уақыты 26.04.2023

Комиссия мынадай құрамда:

Төрайымы: А.Байтұрсынов атындағы №211 орта мектеп директоры А С Кушкинбаева

Комиссия мүшелері: Директордың оқу ісі жөніндегі орынбасары А Кадирбергенов,

Директордың шаруашылық жөніндегі орынбасары А Мұқанбетова, шаруашылық

меңгеруші Ж Нұрғалиев, жұмысшы Т Асанов, сантехник Н Жаппасбай.

Ғимарат бөліністері мен дәліздердегі

ғимараттың өрт бөлігінің атауы

Тіреулер мен өрт крандарының нөмірлері ПК-5

Жабдыкталған типті өрт кранының клапаны;

Бар типті қол өрт оқпаны;

Өрт жеңқұбырының ұзындығы мен диаметрі 51-20 м,

Өрт крандары жабық кезіндегі өрт сорғысының арыны 0,3 МПа

Қазақстан Республикасы аумағында қолданыстағы нормативтік құқықтық актілердің талаптарына сәйкес:

"үстем" өрт кранының шығысы _____ 3,5 _____ л/с;

(жол берілетін)

"үстем" өрт кранының қысымы _____ 0,3 _____ МПа;

(жол берілетін)

Су жіберуге бір мезгілде сыналатын өрт крандарының саны 1 дана

Сынау нәтижелері

11 сағат 30 минутта 12сағат 30 минутқа дейін шаруашылық қажеттіліктерге судың көп пайдаланылатын тәулік кезеңінде ішкі өртке қарсы сумен жабдықтаудың су жіберуі 0,3

МПА бұл кемінде 2,5

Клапандардың бекіту органдары бір шеткі қалыптан екіншісіне қолмен (қосымша техникалық құралдарсыз) ауыстырылады; клапанды ашып-жабатын кемінде үш циклден кейін клапандардың бекіту органдары арқылы және штокты тығыздау арқылы ағу жоқ, диафрагмалардың диаметрі жобалық деректерге сәйкес келеді.

"Объектілерді қорғауға арналған
өрт техникасының қауіпсіздігіне
қойылатын талаптар"
техникалық регламентіне
3-қосымша
Нысан

Ішкі өртке қарсы сумен жабдықтау жүйелерін жұмысқа қабілеттілігіне сынау актісі

2023 ж. "26" 04

Қызылорда қ.
Пайдаланушы ұйымның атауы А Байтұрсынов атындағы №211 орта мектеп КММ
Объектінің атауы №211 мектеп
(ғимарат, өрт бөлігі)
Қызмет көрсететін ұйымның атауы
ЖК «Кәусар»
Сынаулар күні мен уақыты 26.04.2023

Комиссия мынадай құрамда:

Төрайымы: А.Байтұрсынов атындағы №211 орта мектеп директоры А С Кушкинбаева
Комиссия мүшелері: Директордың оқу ісі жөніндегі орынбасары А Кадирбергенов,
Директордың шаруашылық жөніндегі орынбасары А Мұқанбетова, шаруашылық
менгеруші Ж Нұрғалиев, жұмысшы Т Асанов, сантехник Н Жаппасбай.

Ғимарат бөліністері мен дәліздердегі

ғимараттың өрт бөлігінің атауы

Тіреулер мен өрт крандарының нөмірлері ПК-6

Жабдықталған типті өрт кранының клапаны;

Бар типті қол өрт оқпаны;

Өрт жеңкұбырының ұзындығы мен диаметрі 51-20 м,

Өрт крандары жабық кезіндегі өрт сорғысының арыны 0,3 МПа

Қазақстан Республикасы аумағында қолданыстағы нормативтік құқықтық актілердің талаптарына сәйкес:

"үстем" өрт кранының шығысы _____ 3,5 _____ л/с;

(жол берілетін)

"үстем" өрт кранының қысымы _____ 0,3 _____ МПа;

(жол берілетін)

Су жіберуге бір мезгілде сыналатын өрт крандарының саны 1 дана

Сынау нәтижелері

14 сағат 30 минутта 15сағат 15 минут дейін шаруашылық қажеттіліктерге судың көп пайдаланылатын тәулік кезеңінде ішкі өртке қарсы сумен жабдықтаудың су жіберуі 0,3

МПА бұл кемінде 2,5

Клапандардың бекіту органдары бір шеткі қалыптан екіншісіне қолмен (қосымша техникалық құралдарсыз) ауыстырылады; клапанды ашып-жабатын кемінде үш циклден кейін клапандардың бекіту органдары арқылы және штокты тығыздау арқылы ағу жоқ, диафрагмалардың диаметрі жобалық деректерге сәйкес келеді.

